


## Schéma elektrického zapojení systému HL

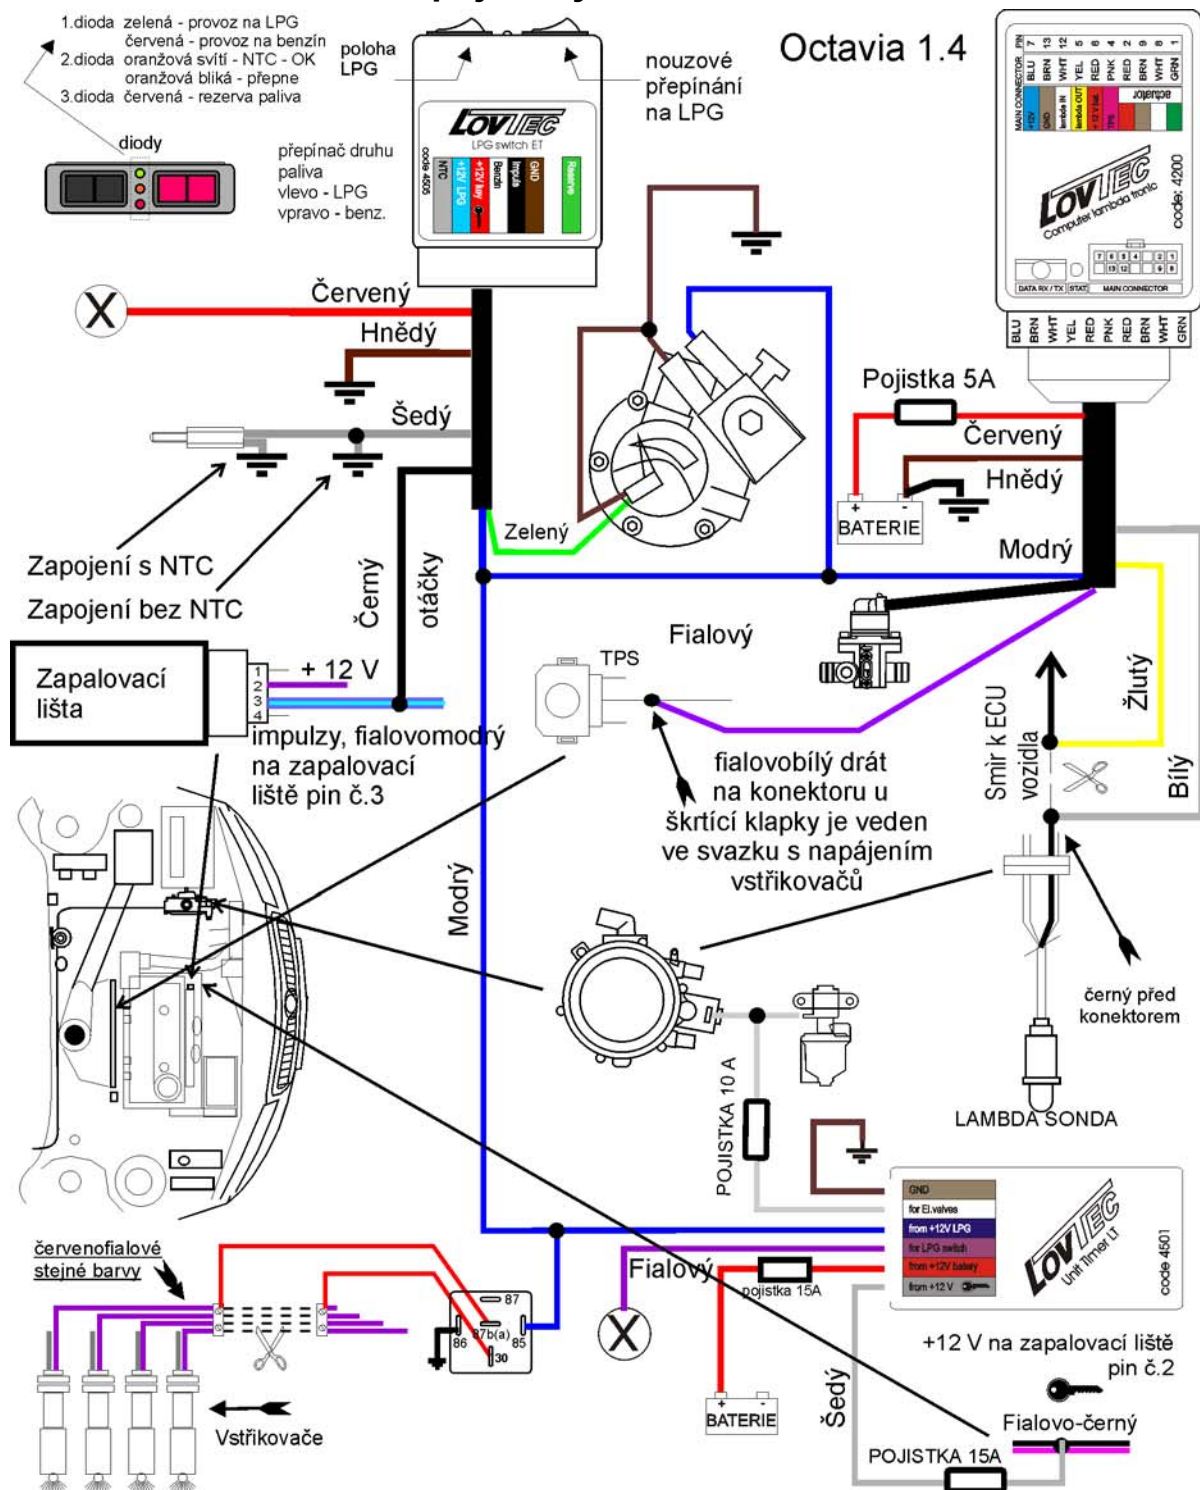

- TPS - Signál z potenciometru škrtkové klapky 4,5 - 0,8 V, v závislosti na poloze klapky klesající.  
 NTC - Čidlo teploty  
 Lambda - pomalé kmity napětí 0 - 0,7 V